

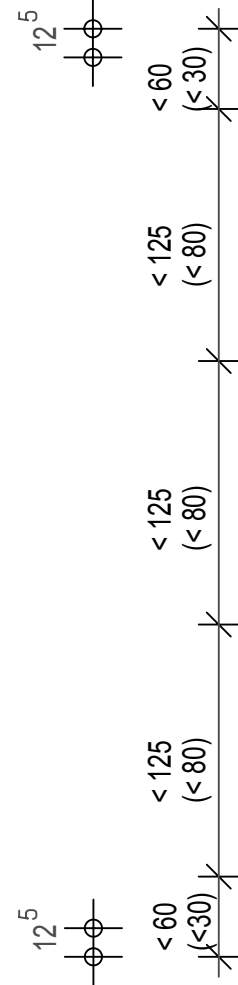


# Systemgrundriss

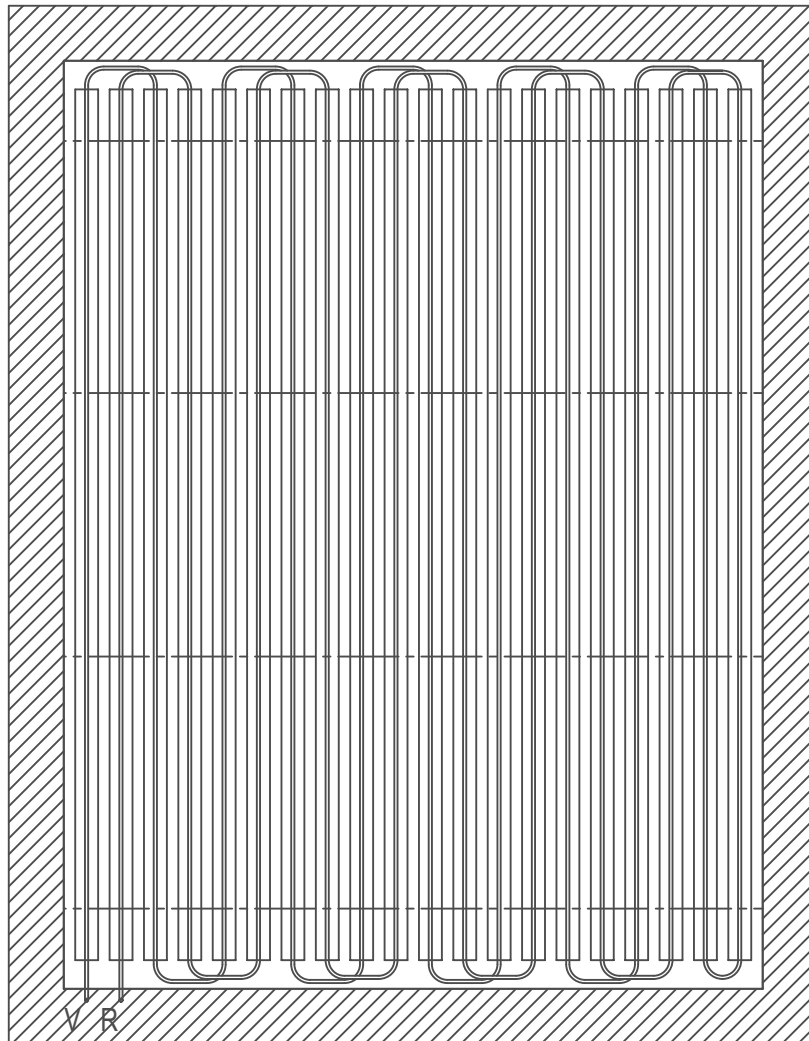


Abstand Grundprofil (Klammermasse bei Alu-Profilen)


Spax 3,5 \* 25 mm Feingewinde bei 12,5 mm GK  
 Spax 3,5 \* 19 mm Feingewinde bei 9,5 mm GK




Anordnung Verschraubung  
 Gipskarton auf Profil  
 (versetzt schrauben)

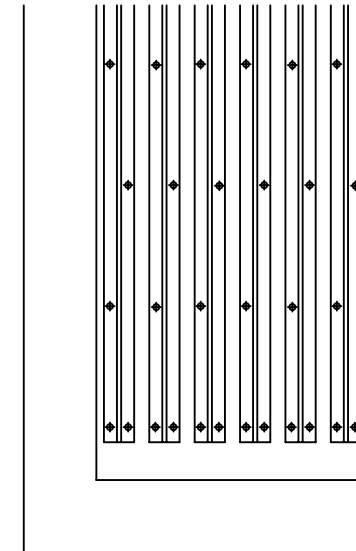


Als Abhängung sind zugelassene Abhängungen mit einer Traglast von 0,4 KN zu verwenden. Abstand der Abhängung < 80 cm bei einem Gesamtgewicht der Decke von < 30 kg/qm.



Einteilung bzw. Länge der Kreise/Raum  
 Angaben der hydraulische Berechnung  
 beachten !



technische Änderungen vorbehalten



KLIMATOP GMBH  
 Benninger Strasse 70  
 87700 Memmingen  
 Tel.: 08331 92767 0  
 Fax.: 08331 92769 29  
 service@klimatop.info

PROJEKT Systemgrundriss  
 PLANINHALT Verschraubung Gipskarton

MASSTAB  
 1:33/1:25

Gezeichnet:  
 schm

DATUM  
 31.07.2014

PLAN-NR.  
 8